

SCHEDA TECNICA IMPIANTO A OSSIDAZIONE TOTALE

Modello: IOT CX 2600 T3

IMP. FANGHI ATTIVI




Descrizione

Depuratore a ossidazione totale ad alto carico a fanghi attivi in manufatto monolitico di polietilene modello corrugato largo da interro, costruito tramite stampaggio rotazionale a spessore costante delle pareti e struttura irrigidita da nervature verticali e orizzontali.


La vasca è dotata di due comparti idraulicamente comunicanti: ossidazione biologica delle sostanze organiche e sedimentazione secondaria; sulla parte superiore sono presenti 2 tappi con chiusura a baionetta di cui uno almeno \varnothing 400 per le operazioni di pulizia e ispezione. All'interno sono presenti diffusori a membrana per l'immissione di aria a bolle fini alimentati da compressore a membrana al fine di realizzare la digestione aerobica delle sostanze organiche, (provenienti da trattamenti primari) e la successiva sedimentazione dei fanghi attivi con chiarificazione dei liquami. L'acqua in uscita dal manufatto potrà essere scaricata in acque superficiali o inviata a ulteriori fasi di trattamento. Il depuratore a fanghi attivi è dotato inoltre di sfiato e di tronchetti in PVC per l'ingresso e l'uscita dei liquami trattati.

Configurazione standard del prodotto

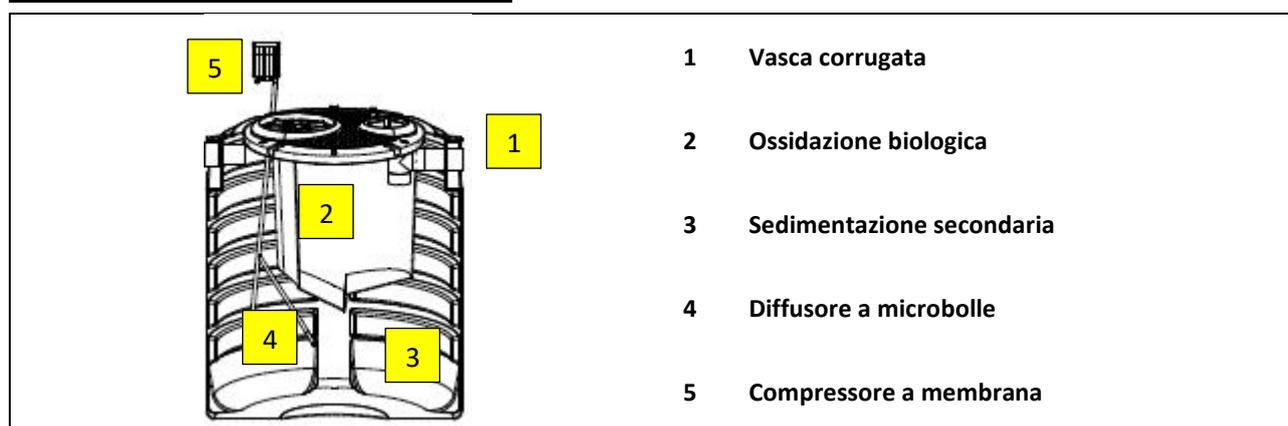

Funzione e utilizzo

Il depuratore a ossidazione totale a fanghi attivi viene utilizzato nel trattamento delle acque di scarico provenienti da civile abitazione o da scarichi assimilabili, con recapito diverso dalla rete fognaria in assenza di trattamenti primari. Il depuratore ha la funzione di trattare per via biologica le sostanze organiche e di garantire una chiarificazione finale tramite sedimentazione secondaria. In esso avviene la digestione aerobica delle sostanze organiche da parte di microrganismi decompositori grazie all'impiego di microbolle fini di aria che forniscono l'ossigeno necessario alla loro crescita. Successivamente le particelle fioccosse che si generano all'interno del comparto biologico sedimentano in zona di calma determinando la chiarificazione del refluo di scarico.

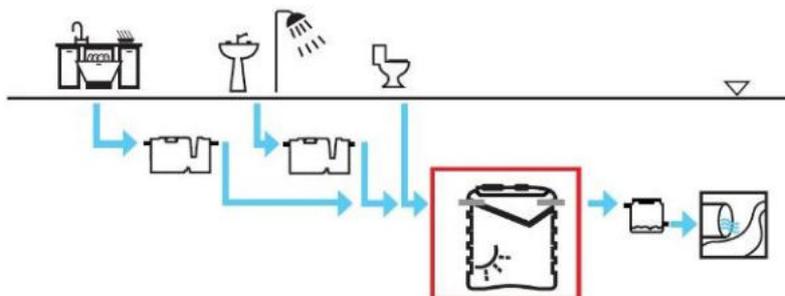

Norme e certificazioni

Conforme alle norme:

UNI EN 12566-3

Rispettano le prescrizioni:

D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III

Dimensionamento

I parametri adottati per il dimensionamento dei depuratori a fanghi attivi ad alto carico privi di trattamento primario, rilevabili dalla bibliografia di settore, consentono una elevata stabilizzazione dei fanghi ed una accentuata mineralizzazione degli stessi. Ne deriva una produzione di fango di supero ridotta, che consente una gestione dell'impianto snella e semplificata riducendo al massimo le frequenze di allontanamento dei fanghi di supero prodotti. La sezione di sedimentazione secondaria, opportunamente dimensionata in funzione della velocità di risalita dei SST, permette la chiarificazione del liquame in zona di calma per effetto della decantazione per gravità delle particelle di fango in sospensione.

Parametri di calcolo

 Fattore di Carico Volumetrico: **0,5 kg BOD₅/m³x giorno**

 Carico organico: **60 g BOD₅/A.E. x giorno**

 Concentrazione fanghi in vasca: **3.500 ppm**

 Dotazione idrica: **200 litri/A.E. x giorno**

 Portata di punta: **3 x Qm**

 Oc Load (carico di ossigeno specifico): **2,4 Kg O₂ /Kg BOD₅**

TABELLA DATI

| Modello | A.E. | Volume | Volume ossidazione | Volume sedimentazione | Portata aria | Potenza soffiante | Diffusori |
|----------------|------|--------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | litri | litri | litri | litri/min | Watt | n. |
| IOT CX 2600 T3 | 7 | 2.600 | 2.000 | 600 | 29 | 35 | 1 |

| Modello | Lu x La | h | he | hu | Tubi ø in/out | tappi | | |
|----------------|---------|-----|-----|-----|---------------|-------|----|----|
| | cm | cm | cm | cm | mm | 20 | 40 | 60 |
| IOT CX 2600 T3 | Ø 150 | 182 | 159 | 157 | 125 | 1 | 1 | - |

Note:

Le quote e le dimensioni dei manufatti realizzati in PE tramite stampaggio rotazionale, possono avere una tolleranza di +/- 3%

Accessori disponibili e consigliati

- Prolunga PRO X 200 / PRO X 400
- Chiusino telescopico CHI Y 200-400 / CHI Y 400-600
- Pozzetto fiscale POF O 125
- Quadro elettrico QAIR Z 1CM

Componenti elettromeccanici

5 Compressore a membrana

| Modello | Modello fornitore | Descrizione | Alimentazione | | Potenza |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------|--|---------|
| | | | Volt | | kW |
| SOF MEM 035 M | JDK – 40 | Compressore a membrana | 230 | | 0,035 |


Prestazioni a 50 Hz

| Pressione di mandata mbar | 0 (bocca libera) | Campo di applicazione ottimale | | | | Rumorosità (1m di distanza) dB(A) | Potenza assorbita (a 200mbar) W | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---|---------------------------------------|-----|
| | | 50 | 100 | 150 | 200 | | | |
| Portata | | l / min | l / min | l / min | l / min | | | |
| serie JDK | JDK-20 | 50 | 43 | 34 | 25 | 15 | 30 | 16 |
| | JDK-30 | 58 | 50 | 41 | 32 | 23 | 32 | 25 |
| | JDK-40 | 65 | 59 | 50 | 43 | 34 | 33 | 35 |
| | JDK-50 | 72 | 65 | 59 | 50 | 40 | 36 | 42 |
| serie EL | EL-60N | 98 | 88 | 76 | 64 | 52 | 43 | 48 |
| serie JDK | JDK-80 | 145 | 130 | 115 | 90 | 75 | 38 | 50 |
| | JDK-100 | 150 | 145 | 130 | 110 | 95 | 42 | 75 |
| | JDK-120 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 45 | 95 |
| | JDK-150 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 44 | 115 |
| | JDK-200 | 290 | 270 | 245 | 220 | 200 | 46 | 186 |
| | JDK-250 | 300 | 325 | 300 | 270 | 250 | 52 | 225 |
| | JDK-300 | 525 | 480 | 430 | 375 | 300 | 52 | 230 |

I valori di portata sono riferiti ad aria alle condizioni d'aspirazione di 20°C e 1013 mbar ass.
Tolleranza sui valori di portata: ±10%

Dimensioni

JDK-20 / JDK-30 / JDK-40 / JDK-50

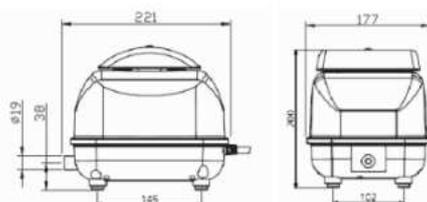

| Modello | | JDK-20 | JDK-30 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| Dimensioni | mm | 221 x 177 x 200 | |
| Connessione per tubo flessibile | Ø esterno [mm] | 19 | |
| Peso | kg | 4,5 | |

MANUTENZIONE DEPURATORE A OSSIDAZIONE TOTALE



Installazione

Per l'installazione attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale di "movimentazione, posa e utilizzo".

Avviamento

Riempire il manufatto con acqua pulita e alimentarlo con liquame grezzo.

Nel primo periodo di avviamento, regolare il timer di comando del compressore con funzionamento continuo (24h/24h).

In questa fase è frequente la formazione di schiume superficiale su tutta la superficie della sezione di ossidazione.

Dopo alcune settimane di alimentazione si dovrà notare la scomparsa delle schiume superficiali, la formazione di fango nella zona di aerazione (intorbidamento marrone) e la conseguente chiarificazione del refluo in uscita dalla zona di sedimentazione secondaria.

Ad avviamento avvenuto, regolare il funzionamento del compressore orientativamente con 45' di marcia e 15' di pausa (tempi da valutare comunque in funzione della qualità del refluo in uscita).

Al fine di accelerare le operazioni di avviamento del ciclo depurativo, è consigliabile inserire batteri liofilizzati.

Manutenzione

Dopo l'avvenuto avviamento del processo depurativo, è necessario provvedere con cadenza almeno trimestrale ai seguenti controlli:

- Controllo e allontanamento dei materiali grossolani che non devono ostruire le tubazioni di ingresso/uscita (rif.1;7) dei liquami e dello sfiato.
- Regolare i tempi di marcia e arresto del compressore in funzione della qualità del refluo in uscita.
- Prelevare periodicamente (almeno una volta all'anno) i fanghi di formati sulla sezione di aerazione nel caso di eccessiva concentrazione.
- Pulire le eventuali croste superficiali formatesi nella zona di uscita di sedimentazione secondaria
- Pulire periodicamente i diffusori da eventuali intasamenti: questa operazione può essere effettuata immergendo gli stessi per 15' in una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio dopo pulizia della superficie con getto d'acqua a pressione.
- Controllare che l'assorbimento degli apparecchi elettromeccanici rientrino nei dati di targa.
- Controllare il corretto serraggio dei contatti elettrici sul quadro di comando.
- Provvedere periodicamente alla pulizia del filtro del compressore.
- Riempire la vasca di nuovo con acqua pulita in caso di prelievo dei fanghi di supero.

Ogni operazione di manutenzione va effettuata da personale specializzato previo distacco dell'energia elettrica.

+39 0722 079201

info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it



Starplast srl



Via dell'Artigianato, 43 / 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)



CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEPURATORE A OSSIDAZIONE TOTALE

Modello: IOT CX 2600 T3

IMP. FANGHI ATTIVI



I depuratori a ossidazione totale a fanghi attivi ad alto carico Starplast vengono utilizzati per il trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate secondo quanto indicato nelle schede tecniche di prodotto (STC 01).

Sono realizzati in polietilene mediante il sistema di "stampaggio rotazionale" e sono conformi ai requisiti delle seguenti Norme:

UNI EN 12566-3

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III

Rendimenti depurativi

| | | |
|------------|------------------------|-------|
| Rimozione: | sostanze sedimentabili | > 90% |
| | BOD ₅ | > 70% |

Recapito finale dello scarico

Acque superficiali



Avvertenze

Precisiamo che il rendimento depurativo dell'impianto STARPLAST dipende dalla messa a punto di tutto l'impianto dei reflui trattati, dalle caratteristiche del liquame in ingresso conformi a quelle riportate nei dati di progetto ed ai parametri caratteristici di un'acqua reflua domestica od assimilabile, dal relativo stato d'uso nonché dal suo dimensionamento, dalla sua posa in opera e dalla sua manutenzione periodica.

Raccomandiamo di verificare l'idoneità dell'impianto con l'organo competente del territorio, poiché si riscontrano sostanziali diversità sulle soluzioni ammesse dagli Enti locali che potrebbero emanare disposizioni diverse e più restrittive nel rispetto di quanto indicato dal D. Lgs. 152/06.

Le soluzioni impiantistiche suggerite da STARPLAST non sostituiscono come ruolo e funzione né il Tecnico competente né l'Autorità alla quale compete il rilascio autorizzatorio.

STARPLAST, declina ogni responsabilità inerente al Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ogni qualvolta non sia eseguita la corretta scelta di soluzione impiantistica autorizzata dall'Ente competente, la corretta procedura di gestione del processo depurativo e l'utilizzo inadeguato delle apparecchiature e dei manufatti componenti l'impianto stesso.

Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si rimanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati alla fornitura.

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Pierluigi Dell'Onite

+39 0722 079201

info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it



Starplast srl



Via dell'Artigianato, 43 / 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)

